


市新総合計画の主要施策
④備中高梁駅のバリアフリー化と周辺整備とその一

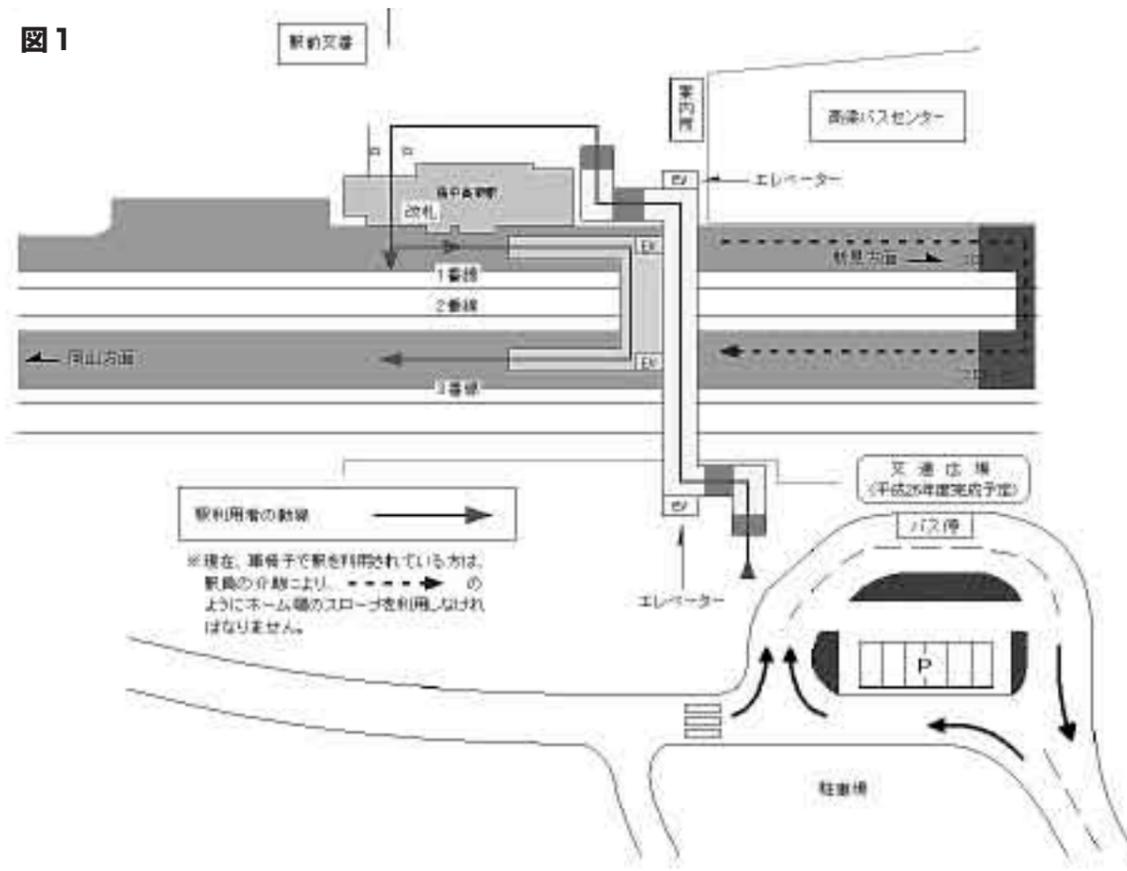

市は、備中高梁駅の利便性を高め、駅の利用促進を図るため、バリアフリー化と周辺整備を検討しています。現在までの検討状況や、基本的な考え方について、今回から2回に分けてお知らせします。

備中高梁駅の現状

市の玄関ともいえる備中高梁駅は大正15年に開業して以来、現在まで85年にわたり多くの人に愛され利用されてきました。しかし、駅にエレベーター施設がないため、高齢者や障害のある人などが利用する際は、駅員の介助により、乗降するホームまで移動しなければなりません。

1日の乗降客数が5000人以上の駅ではJRに対しエレベーターの設置が義務付けられ、事業費の負担割合もJR・国・高梁市とも3分の1ずつになります。

現在の乗降客数は4200人前後のためJR側に設置義務が発生しません。早期にバリアフリー化するためには積極的な事業の推進が必要です。

駅東側の整備

一方、備中高梁駅の東側一帯は、駅の利便性を高めるため現在、整備を進めています。本市の市街地は、南北に走る鉄道のために分断されており、その有効な土地利用が大きな課題となっていました。その解消を図るため平成12年度から、段町から市街地の東山側を走る都市計画道路南町近似線の整備を進めており、現在、駅東付近まで完了しました。

今後、南町近似線と駅とを結ぶ「高梁駅松連寺線」、駅の利用に便利なロータリーを備えた「交通広場」が平成26年度末までに整備される予定です。

市民の声

こうした中、駅のバリアフリー化については、市民の皆さま

リアフリー化を考えると図1のようにになります。

交通広場から上り線ホームへ行くにはまず、エレベーターを使って東西連絡路を通過します。次に、改札を通ります。そして、2番・3番ホームの電車を利用する場合は東西自由通路に新しく設置されたエレベーターを乗降して該当の駅ホームに向うといった方法です。

駅東側が整備されると、駅の東側からの利用については一段と促進されますが、障害のある人や車椅子を利用される人に

とっては、エレベーターの乗降を最大で4回も行うこととなります。

全ての人が利用しやすいユニバーサルデザインの駅とするためには、橋上改札も含め、さまざまな方法を検討していく必要があり。皆さんからご意見をお寄せください。

来月号では、駅の橋上化や駅前の交通渋滞などについてお知らせしたいと思います。

■問い合わせ 総合政策課 総合政策係 (☎0286)

物品・役務等の希望業者登録制度

市は来年4月から、物品・役務等の希望業者登録制度を始めます。市が発注する物品の買入れ、役務の提供・業務委託（測量や建設コンサルタント業務を除く）を希望される場合は、事前の登録が必要となりますので、次のことに留意して申請書を提出してください。

契約の対象等

- ◎物品…文具・事務用品、木工家具類、教育・保育用品、印刷・看板・標識、衣料、日用品、医療機器、測定器、電気・機械器具、車輛、消防・保安用品、燃料、一般資材、農業・園芸用品、食料品など全ての物品
- ◎役務・業務委託…清掃業務、保守点検・修繕業務、警備、クリーニング、人材派遣、貨物・旅客運送、リースなどの役務・業務委託

▷申請書類…監理課・各地域局・各地域市民センター窓口でお受け取りください。市ホームページからもダウンロードできます。

▷名簿登録…提出された申請書はその内容を審査し、高梁市物品調達等資格者名簿に登録します。競争入札や見積りへの参加については、この名簿に登録された事業者を対象とします。

▷受付期間…平成23年2月1日～2月28日

▷受付場所…産業経済部監理課（高梁市落合町近似286-1 高梁市役所第2庁舎）

▷その他…申請書を提出いただきましても、見積依頼・発注がない場合もありますのでご了承ください。名簿への登録は、契約を約束するものではありません。

※登録資格や有効期間など、詳しくはお問い合わせください。

■問い合わせ 監理課契約管理係 (☎0235)

んの声をお聞きするため、市民代表などで組織する協議会を設置し、各方面からのご意見を伺っています。

1日も早くバリアフリー化を実現してもらいたいとの声を多くいただいているところです。

今後の整備方針

また、中核駅として位置付けられている備中高梁駅のバリアフリー化については、JR西日

本としても早期に整備したいと考えてあり、今後も市と相互に協力して取り組んでいくこととしています。

来年度からの事業着手に向けて順調に協議を進めています。現在の状況を具体的に説明すると次のとおりとなります。

説明：駅にある跨線橋には、強度不足のため構造上エレベーターを設置できません。そのため、東西自由通路を利用したバ